

AO SAEMA – Serviço de Água Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras
A Comissão de Licitação

Em resposta para TP 02/2015

Após solicitação de quesitos dos interessados ao certame, vimos a informar as respostas solicitadas:

- Onde em memorial descritivo, item 2.4 - Pintura

Externo : Considera-se área externa as chapas expostas, o tampo horizontal e vertical. Fundo Epóxi poliamida de alta espessura bi componente Primer, aplicado com 01 única demão com espessura mínima de filme seco de 100 micrometros e acabamento com esmalte sintético alquídico Admiral Esmalte na cor branca, com três demãos, com espessura de filme seco de 30 micrometros/demão, totalizando uma espessura final de 130 microns, le-se espessura final de 190 microns

- Onde em memorial descritivo, manter a unidade conforme composição em quilograma


2.4.2	330713	CPOS	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS	KG
-------	--------	------	----------------------------------------------------	----

- O objeto do certame, que condiz em construção de reservatório deveser respeitado a composição da planilha orçamentaria e memorial descritivo, mantendo a hegemonia esperada dos proponentes :


ITEM 2.2 DA PLANILHA SENDO RESERVATÓRIO TUBULAR APOIADO METÁLICO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO COR-AR-COR 400 ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DA USINA, NAS ESPESSURAS INDICADAS, DIMENSIONADAS CONFORME NORMA VIGENTE, ESPECÍFICO PARA RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO PÚBLICO e item 2.2 do MEMORIAL DESCRITIVO

Sem mais

Araras, 03 de março de 2015

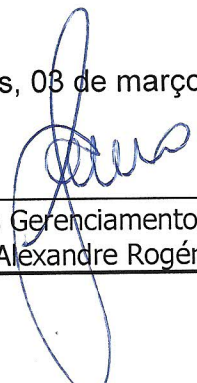

Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda
Engº Alexandre Rogério Gaino



AO SAEMA – Serviço de Água Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras
A Comissão de Licitação

Em resposta para TP 03/2015

Após solicitação de quesitos dos interessados ao certame, vimos a informar as respostas solicitadas:

- Onde em memorial descritivo, item 2.4 - Pintura

Externo : Considera-se área externa as chapas expostas, o tampo horizontal e vertical. Fundo Epóxi poliamida de alta espessura bi componente Primer, aplicado com 01 única demão com espessura mínima de filme seco de 100 micrometros e acabamento com esmalte sintético alquídico Admiral Esmalte na cor branca, com três demãos, com espessura de filme seco de 30 micrometros/demão, totalizando uma **espessura final de 130 microns, lê-se espessura final de 190 microns**


- Onde em memorial descritivo, manter a unidade conforme composição em quilograma

2.4.2	330713	CPOS	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS	KG
-------	--------	------	----------------------------------------------------	----

- O objeto do certame, que condiz em construção de reservatório deverá ser respeitado a composição da planilha orçamentaria e memorial descritivo, mantendo a hegemonia esperada dos proponentes:

ITEM 2.2 DA PLANILHA SENDO RESERVATÓRIO TUBULAR APOIADO METÁLICO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO COR-AR-COR 400 ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DA USINA, NAS ESPESSURAS INDICADAS, DIMENSIONADAS CONFORME NORMA VIGENTE, ESPECÍFICO PARA RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO PÚBLICO e item 2.2 do MEMORIAL DESCRITIVO

- Explanamos que o Benefício e Despesa Indireta da obra – BDI – é lançada no final de cada planilha




GELFUS - GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DE OBRAS LTDA.
FONE/FAX: (19) 3542 2357 - www.gelfus.com.br


- Explanamos quanto ao item de atestação de estacas escavadas de cada proponente, será analisado pela Comissão de Licitação, quanto a qualificação técnica ofertada para o Certame.

Sem mais

Araras, 03 de março de 2015



Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda
Engº Alexandre Rogério Gaino



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

À

Comissão Permanente de Licitações

Em atenção aos questionamentos técnicos referentes ao objeto da licitação Tomada de Preços nº 003/2015 - Retificado, segue respostas:

Questionamento a): *Considerando o questionamento efetuado no último dia 10 de fevereiro, protocolo junto ao Saema nº 283, consta no parecer – FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 01, que em relação ao item 5º dos questionamentos, será aceito a atestação com estacas de DN 30cm com até 40ton-Perfuração e Concreto, assim solicitamos a correção no edital quanto a qualificação técnica constante no item 6.5.3.*

Resposta: Conforme resposta do questionamento efetuado no último dia 10 de fevereiro de 2015, será aceito a atestação com estacas de DN 30cm com até 40ton-Perfuração e Concreto, porém, a obra será realizada conforme Edital não haverá a retificação do mesmo.

Questionamento b): *Considerando a planilha de preços do presente edital, onde os mesmos foram baseados nos bancos de preços da SINAP, CPOS, SABESP E CPU, mês base agosto de 2014, foi constatado que nos preços adotados, principalmente da SINAP não está incluso o BDI, assim questionamos o presente edital quanto aos valores constantes da planilha de preços, para que de posse poderemos efetuar nossa proposta de preços.*

Resposta: Informamos que o BDI foi aplicado em todos os itens da planilha de forma generalizada, ou seja, no Total Geral, conforme segue:

TOTAL GERAL			1.190.558,19
TOTAL GERAL COM BDI	25,66%		1.496.032,12

Engº Mec. Marcos Aurélio Furlan
Diretor do Departamento de Água e Esgoto