



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

**QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017**

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando escalrecmento referente ao Pregão Presencial nº 017/2017, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de tubo PVC ocre liso e corrugado para coletor de esgoto, sendo a quantidade total dividida em cota principal (75%) e cota reservada (25%), de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

As licitantes descrevem suas solciitações conforme segue:

1º Questionamento - PRAZO DE ENTREGA. No item 8.1 - o Edital prevê que a entrega dos tubos deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da solicitação. Solicitamos reavaliação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias contados do recebimento da solicitação.

Resposta: Esclarecemos que no item 8.1 da Minuta do Contrato consta que o prazo máximo para entrega do material será de **10 (dez) dias úteis e não corridos**. Assim, a Comissão entende que não há necessidade de aumentar o prazo, uma vez que a entrega será realizada em aproximadamente 15 (quinze) dias corridos ou até mais, quando houver feriados.

2º Questionamento - Referente ao Pregão mencionado acima no 5º (quinto) Item da COTA PRINCIPAL é mencionado o seguinte material:

- Tubo PVC ocre corrugado coletor de esgoto 600 mm – JE com anéis

Nossa empresa produz tubulações de acordo com a nova Norma Brasileira ABNT NBR ISO 21138, já em vigor, de acordo com os descritos abaixo:

Tubo com Corrugação Anelar Externa e Parede Interna Lisa, sistema Ponta / Bolsa, em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), conforme norma ABNT NBR ISO 21138, Diâmetro Nominal de 600 mm (Externo máximo de 631,9 mm e Interno mínimo de 551,0 mm), fornecido em barras de 6 metros úteis com um anel por barra. O tubo deve cumprir com os ensaios previstos na norma:

Classe de Rigidez Mínima de 4000 Pa (PEAD - SN 4) conforme ISO9969

Flexibilidade de acordo com ISO13968



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Impacto de acordo com ISO744

Estanquidade de acordo com ISO1277

Sendo assim, uma vez que não há tubos de PVC ocre de 600mm no mercado, solicitamos saber se podemos participar com o material acima descrito no referido 5º Item da Cota Principal.

Resposta: Em análise aos orçamentos realizados para estimativa de preços da licitação a Comissão verificou que os fornecedores não descreveram a cor do tubo como “ocre” e informaram diâmetro de 600mm e 630mm, assim, em contato com os fornecedores para esclarecimentos confirmamos que realmente não existe no mercado o tubo de PVC com diâmetro de 600mm, apenas o de 630mm na cor branco. Dessa forma a Comissão decide retirar este item do Termo de Referência para realizar novas cotações com as especificações corretas do material. O Edital será Retificado, sendo a publicação do dia 01/06/2017.

Araras, 31 de maio de 2017


Marluce Natália de Goes Lima
Pregoeira

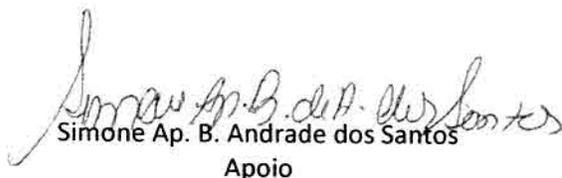

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio


Elizabeth C. B. Colombari
Apoio


Fábio Eduardo Coladeti
Apoio


Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio


Ricardo Bento de Moraes
Apoio


Simone Ap. B. Andrade dos Santos
Apoio